


Lean 3RL-70h			
	RLA+RLU		


Spis treści

Strona


Lean 3RL-70h	02
Lean 3RL-70h + WLM	03
Lean 3RL-70h + BLR Kształt U, 8-stronna, masywna	04
Ochrona przeciwpożarowa	05
Odległości komory grzewczej	06

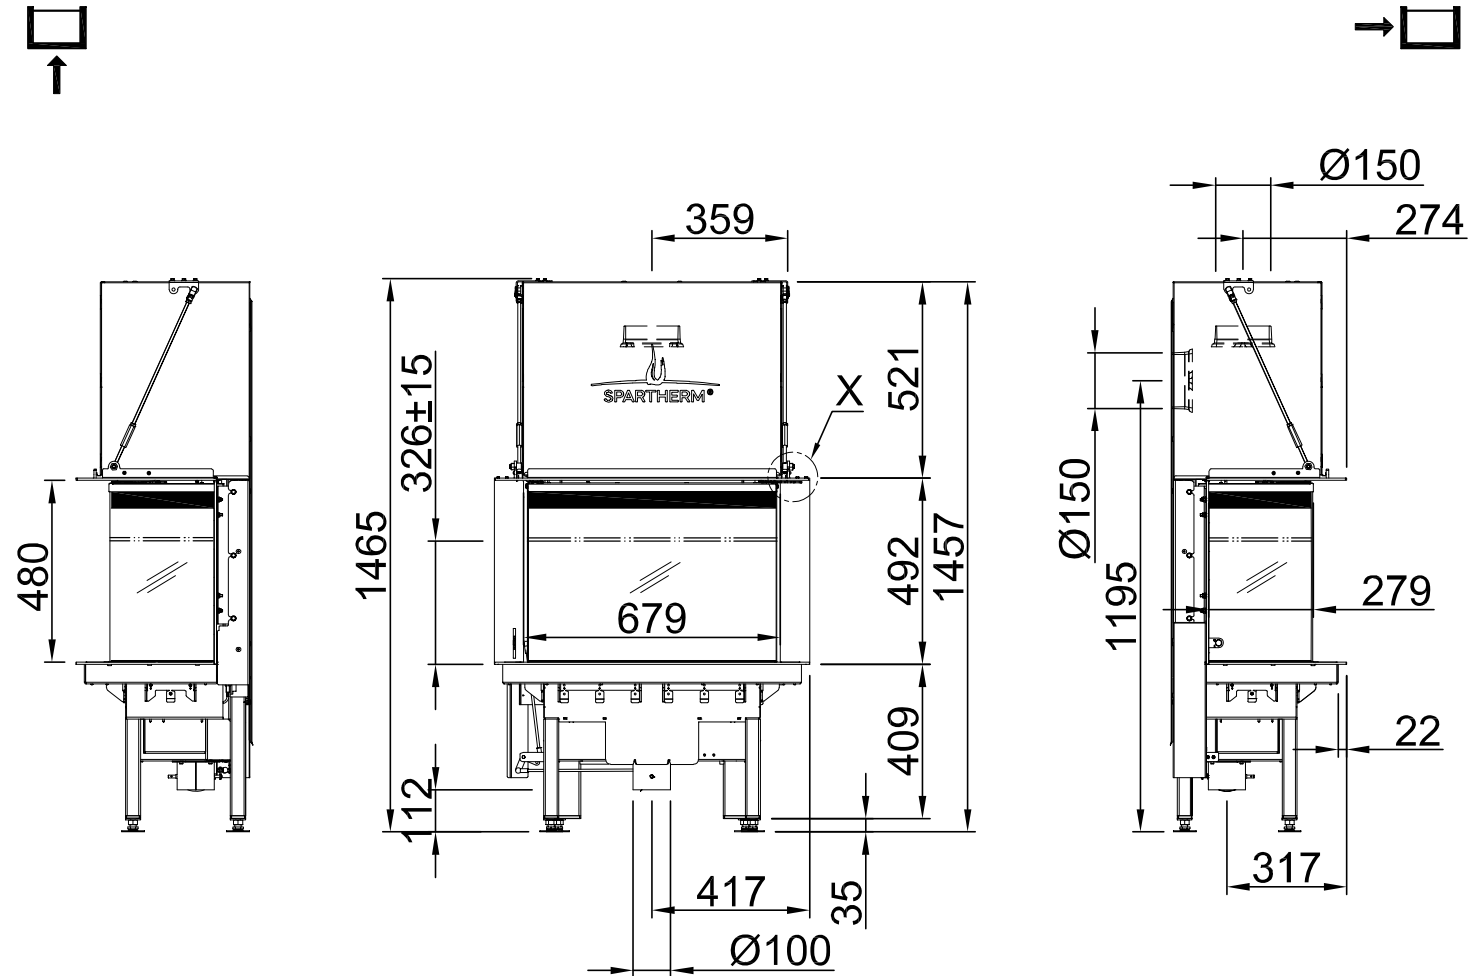


~1:20

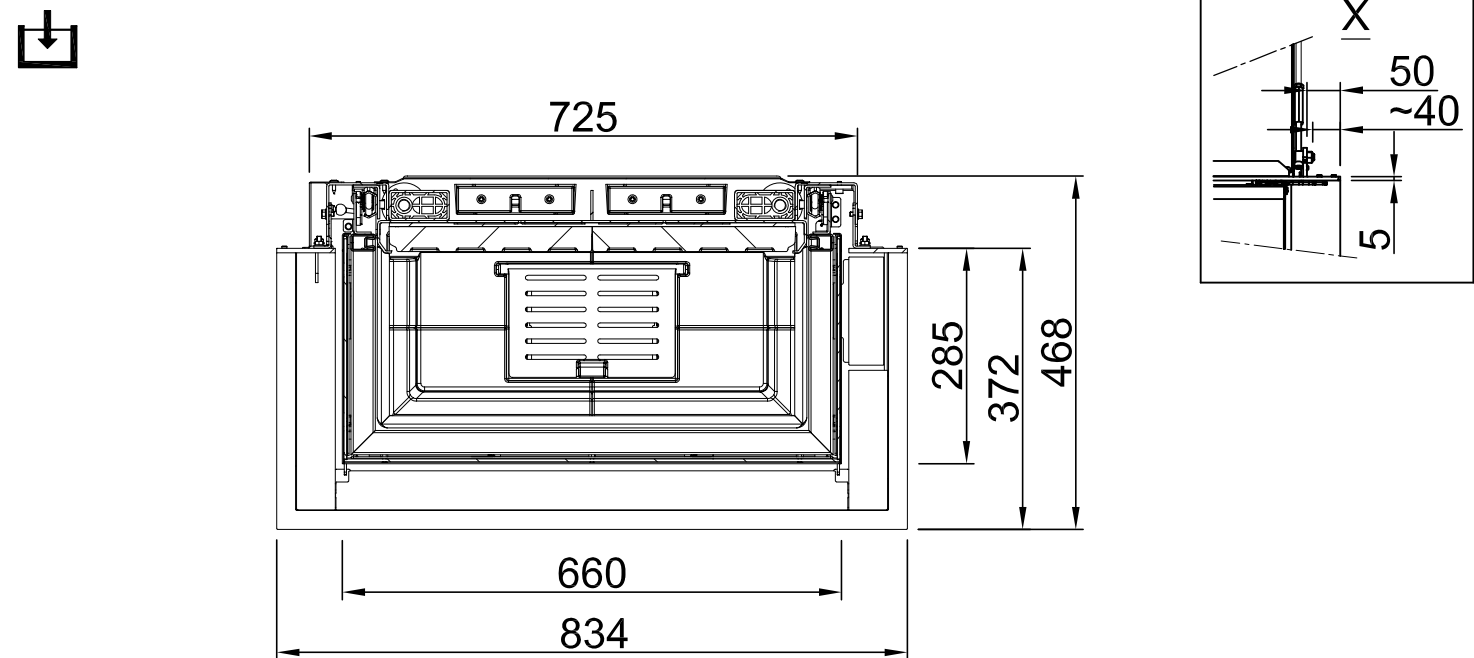



~1:10

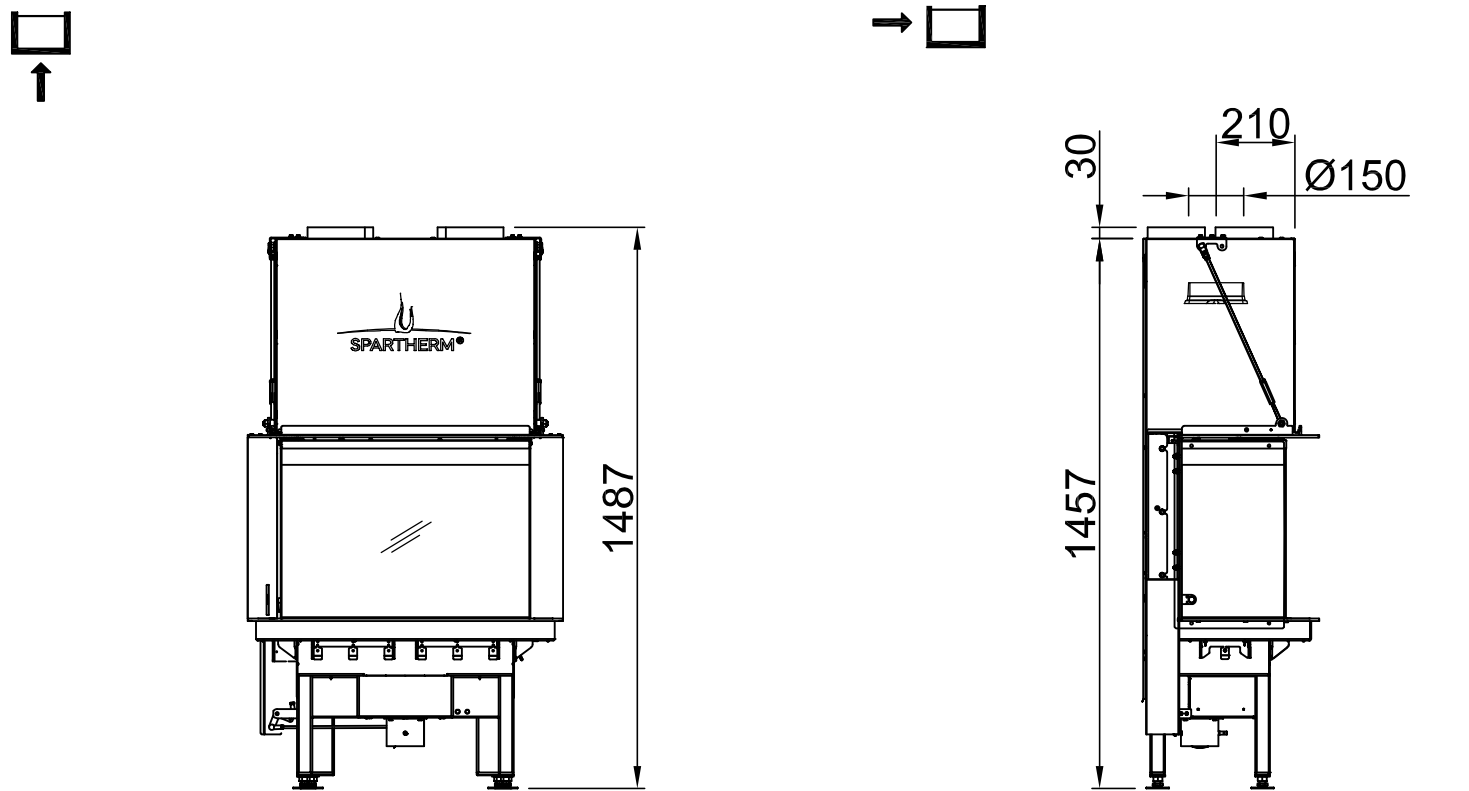


~1:20

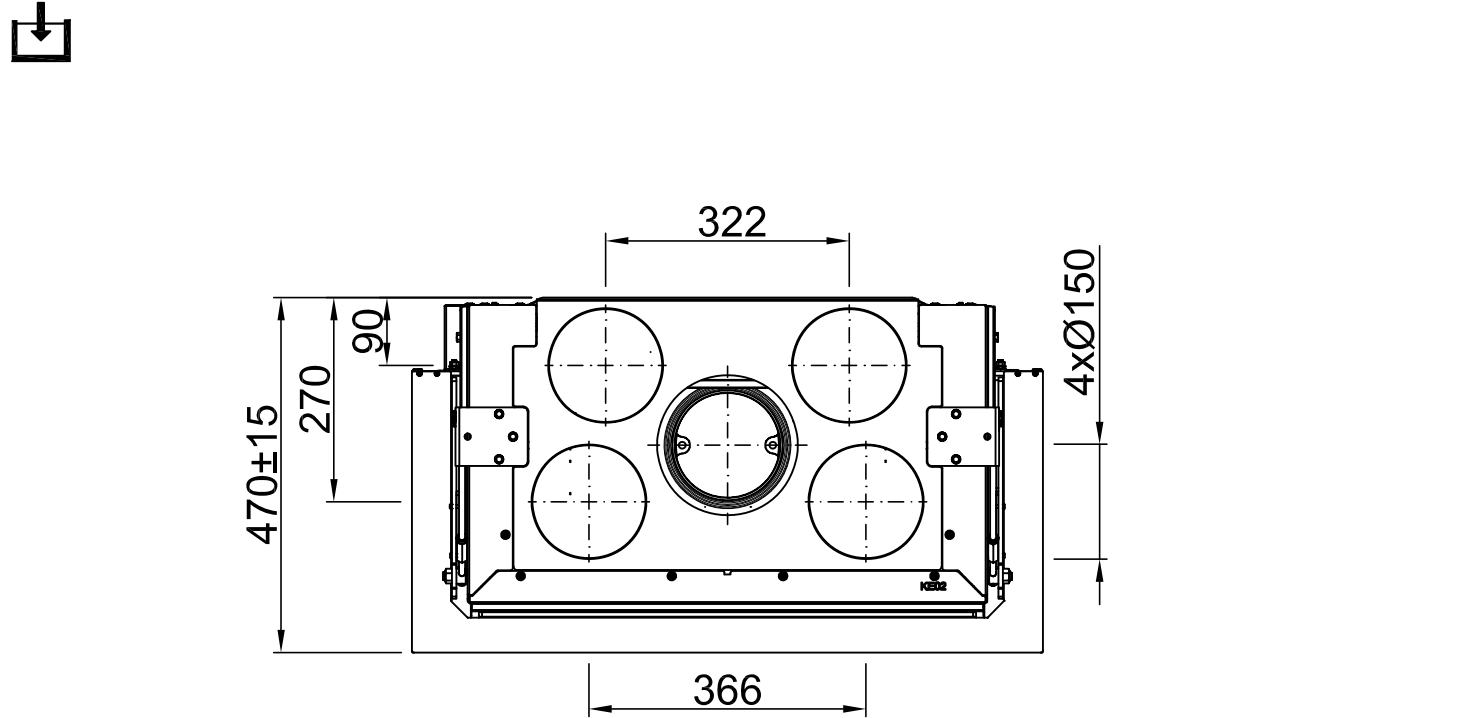

~1:10

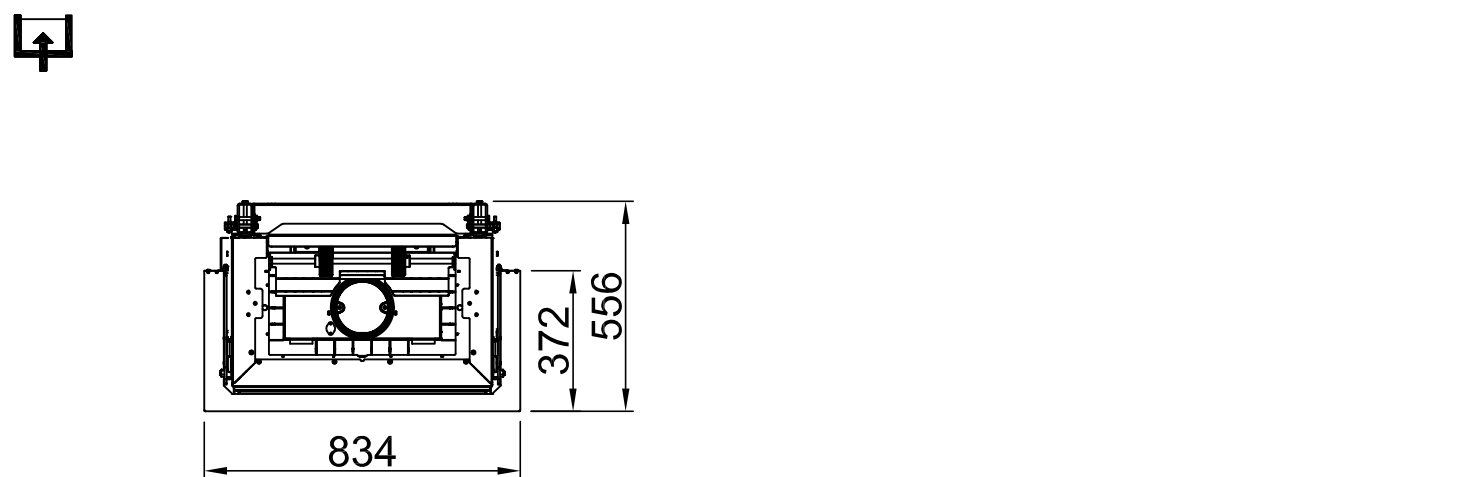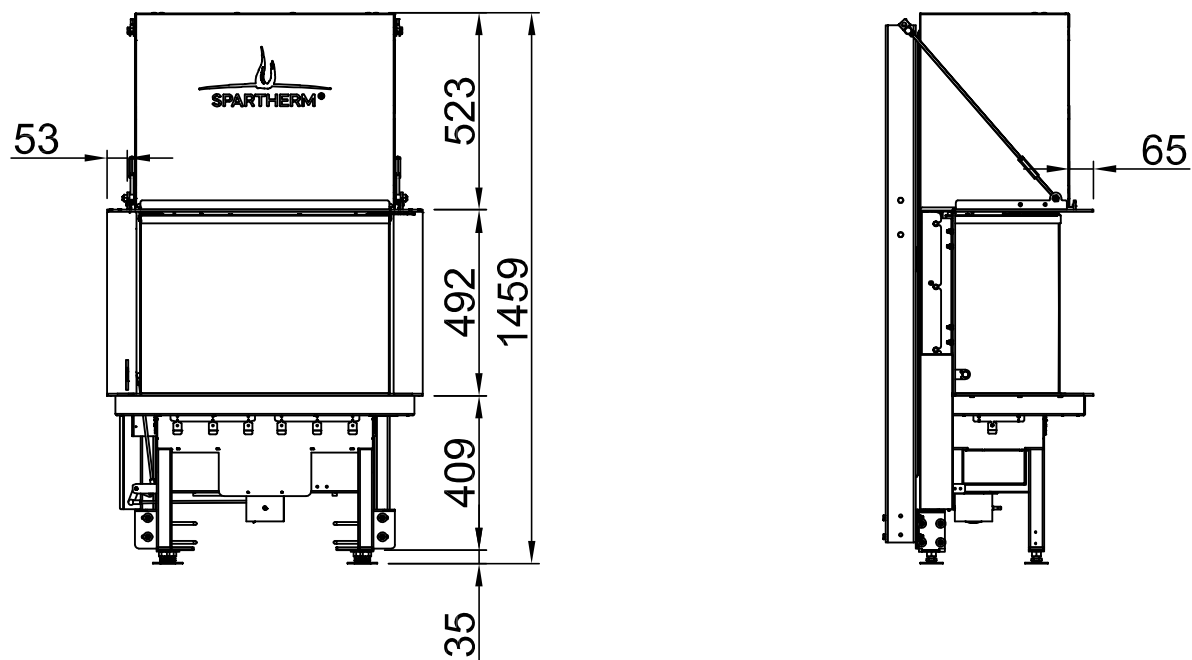

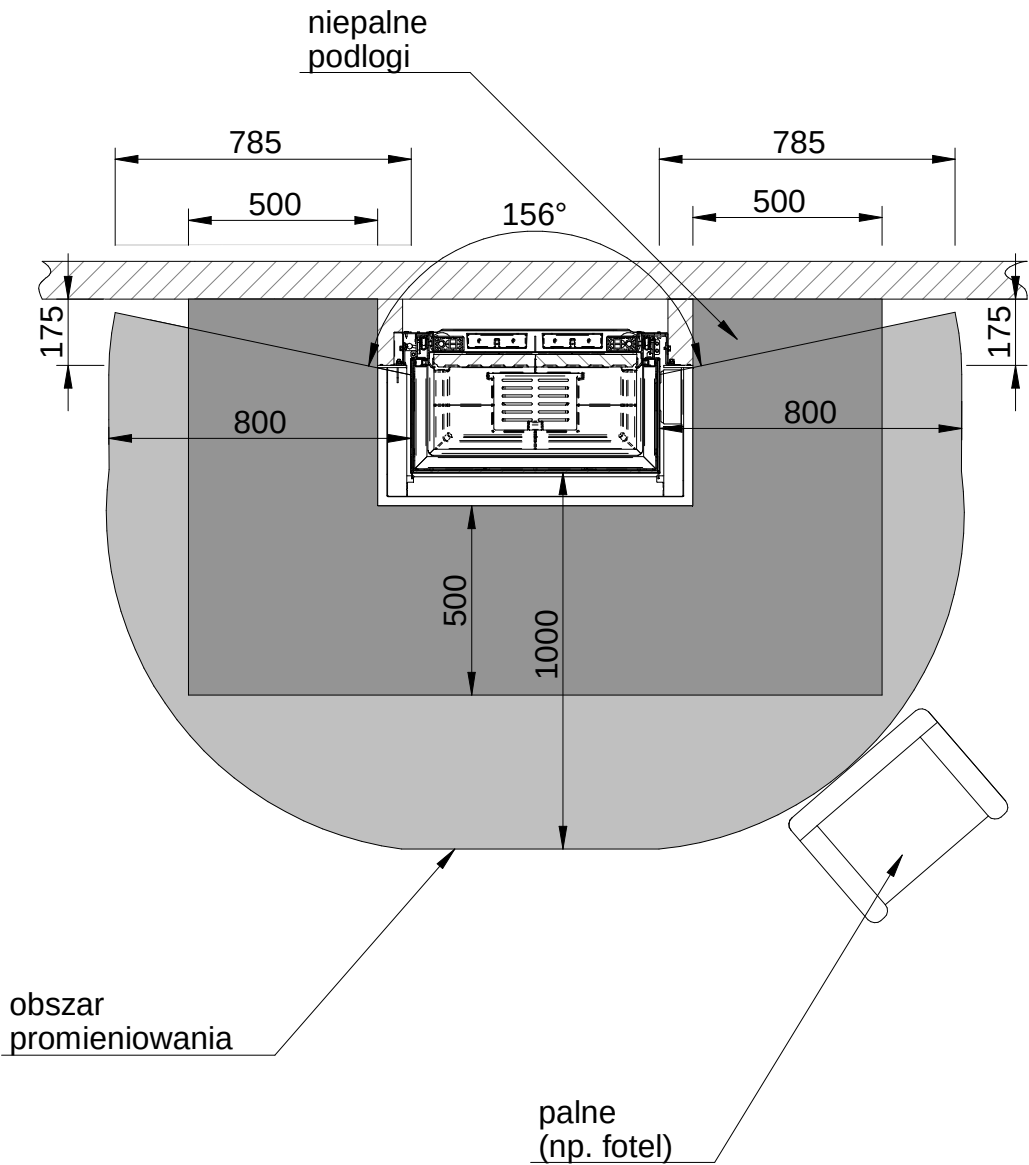


Odległości komory grzewczej Lean 3RL-70h 1.0



RLA

2024/11

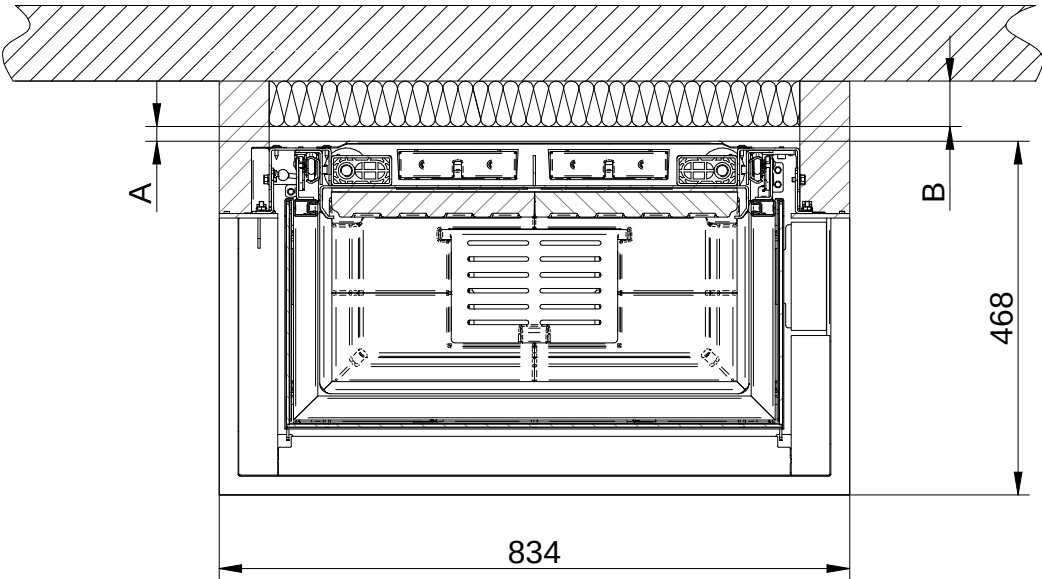

-	Obszar promieniowania przedniej szyby (mm)	1000		
-	Obszar promieniowania okna podglądu z boku (mm)	800		
-	Minimalny przekrój dla powietrza recyrkulacyjnego (mm ²)	540		
-	Minimalny przekrój dla powietrza nawiewanego (mm ²)	650		
		Ściana/elementy, które mają być chronione		Ściana/elementy, które mają nie być chronione
A	Odległość komory grzewczej (mm)	≥20		Szczelina powietrzna >10
Zakres: Niemcy		SILCA 250KM Numer zatwierdzenia: Z-43.14-117 (jako substytut okładziny + izolacja odniesienia)	Referencyjny materiał izolacyjny (Wełna kamienna zgodnie AGI-Q 132)	SILCA 250KM Numer zatwierdzenia: Z-43.14-117 (jako substytut izolacja odniesienia 70 mm)
B	Izolacja termiczna, tył ¹ (mm)	60	70+100 okładzina	50
C	Izolacja termiczna, bok ¹ (mm)	-	70+100 okładzina	-
-	Izolacja termiczna, Podłoga ¹ (mm)	0	0	0
-	Izolacja termiczna, Sufit ¹ (mm)	60	70	-
Zakres: inne kraje UE		SILCA 250KM Numer zatwierdzenia: Z-43.14-117 (jako substytut okładziny + izolacja odniesienia)	-	Należy przestrzegać wymogów obowiązujących w danym kraju!
B	Izolacja termiczna, tył ¹ (mm)	60	-	
C	Izolacja termiczna, bok ¹ (mm)	-	-	
-	Izolacja termiczna, Podłoga ¹ (mm)	0	-	
-	Izolacja termiczna, Sufit ¹ (mm)	60	-	

¹ Dotyczy tylko komponentów o wartości U (współczynnik przenikania ciepła) > 0,1 W/m²K. Jeśli wartość U wynosi <0,1 W/m²K, należy przestrzegać wymagań obowiązujących w danym kraju.